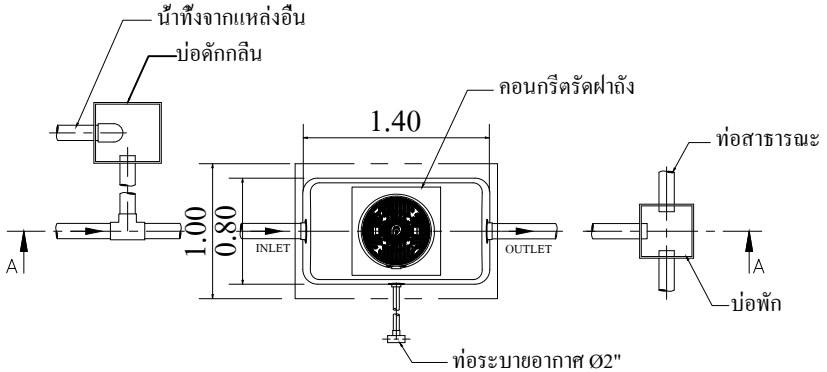

PLAN

SCALE 1 : 100

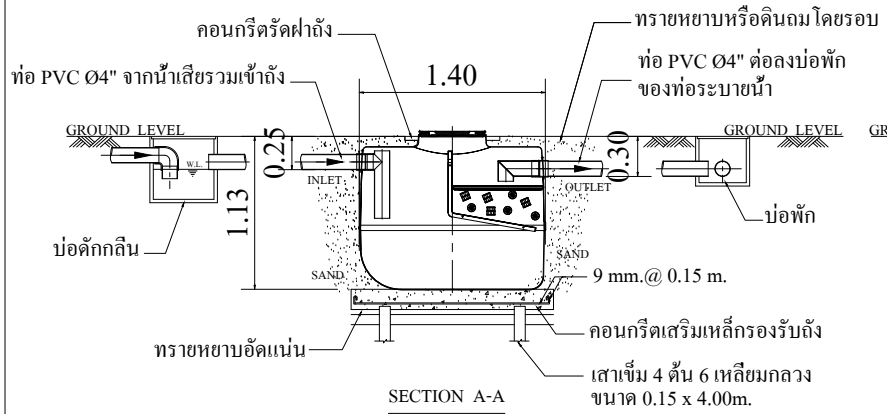

SECTION A-A

SCALE 1 : 100

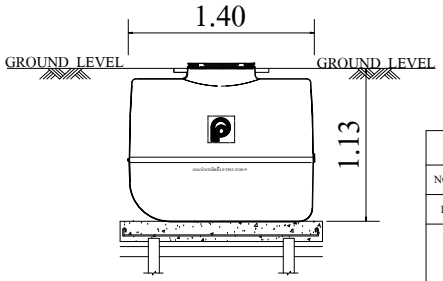

SIDE VIEW

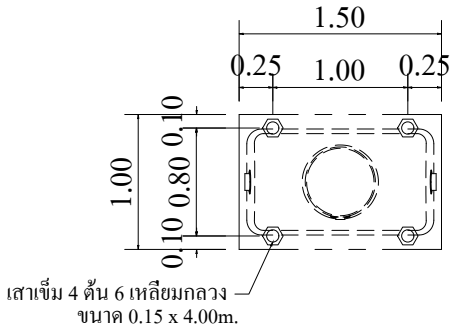

PLAN

SCALE 1 : 100

SHOW LAY-OUT OF PILING

รายการประกอบแบบติดตั้งถัง Save Space tank (SP-800)

1. ชุดหลุมสำหรับฝังถัง Save Space tank จำนวน.....ชุด ที่ก้นหลุมเทคอนกรีต 1:2:4 รองรับถังหนา..... ให้ฝาถังอยู่ที่ระดับ.....
2. ต่อท่อ PVC Ø4" (CLASS 8.5) จากน้ำเสียรวมเข้าถัง Save Space tank ให้ท้องท่อทางเข้าอยู่ที่ระดับ.....
3. ต่อท่อ PVC Ø4" (CLASS 8.5) จากถัง Save Space tank ลงรางระบายน้ำให้ท้องท่อทางออกอยู่ที่ระดับ.....
4. ต่อท่อระบายอากาศ PVC Ø2" (CLASSC8.5) จากถัง Save Space tank ขึ้นสู่ที่สูงของอาคาร
5. ต่อท่ออัดอากาศ PVC Ø1/2" (CLASS 8.5) จากถัง Save Space tank ไปยังเครื่องอัดอากาศ.....
6. เดินสายไฟ 220 โวลต์ ขนาด 2.5 มม². พร้อมปลั๊กรูกลม สำหรับเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด
7. กลบหลุมฝังถัง Save Space tank พร้อมเทคอนกรีตรัดฝาถังหนา ..... ให้เสมอระดับฝาถัง

หมายเหตุ

- ระดับ ± 0.00 อยู่ที่ระดับ .....
- ตำแหน่งของเครื่องอัดอากาศ ให้พนักงานของบริษัทกำหนดให้ในตำแหน่งที่เหมาะสม ระยะไม่เกิน 15 เมตร
- ท้องท่อทางออกของถัง Save Space tank ต้องอยู่สูงกว่าน้ำท่วมถึง 20 เซ็นติเมตร
- น้ำทิ้งจากส้วมควรต่อเข้าถัง Save Space tank โดยตรง
- น้ำทิ้งจากแหล่งอื่น ให้ต่อเข้าบ่อพักก่อนเข้าถัง Save Space tank เพื่อป้องกันกลิ่นย้อนกลับ กรณีน้ำทิ้งจากครัวให้ต่อเข้าบ่อดักไขมันก่อนทิ้งเข้าบ่อพัก
- ความลาดเอียงของท่อทั้งหมดในงานใช้ 1:100
- โครงสร้าง คสล. เสาเข็ม ออกแบบโดยวิศวกรโครงการ
- ห้ามติดตั้งในบริเวณที่มียวดยานต์จอดทับ หรือ วิ่งผ่าน
- ห้ามติดตั้งลึกกว่าระดับที่กำหนดในแบบ กรณีมีความจำเป็นต้องติดตั้งนอกเหนือจากนี้ ให้ปรึกษาบริษัท ฯ
- รายละเอียดตัวถังในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใช้งานของสินค้า

รายละเอียดถัง Save Space tank รุ่น SP-800					
ยาว	กว้าง	สูง	ท่อเข้า	ท่อออก	* น้ำหนัก
1.40	0.80	1.14	0.25	0.30	847

* น้ำหนัก (กิโลกรัม) = น้ำหนักถัง + น้ำหนักน้ำเสีย

SPECIFICATION (Save Space tank SP-800)			
NO.	ITEM		CAPACITY (LITRES)
1.	TANK		--
	1.1	SEPARATION CHAMBER	600
	1.2	ANAEROBIC FILTER AND SULPHIDE ENTRAP CHAMBER	200
		TOTAL	800
2.	MATERIAL		
	2.1	BODY OF TANK	FRP
	2.2	MEDIA (ANAEROBIC)	POLYETHYLENE SURFACE 105 Sq.m./cu.m. (0.160 CU.M.)

- ผลิตภัณฑ์ได้รับผลิตจากโรงงานที่มีใบอนุญาต รง.4 และได้รับรองมาตรฐานสากล
  : ISO 9001:2015
  : ISO 14001:2015
  : ISO 45001:2018
- ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสด้วยระบบ Autospray Up โดยมีส่วนประกอบ
  : ใยแก้ว ซึ่งประกอบด้วย
  1. Glass Roving สำหรับ
     - Spray-up process มีค่า 2,300-2,400 กรัม/ตม.
  2. Chopped Stand Mat มีน้ำหนักของใยแก้วต่อพื้นที่ผิว 450 กรัม/ตร.ม.
  3. Woven Roving มีน้ำหนักของใยแก้วต่อพื้นที่ผิว 600 กรัม/ตร.ม.
  : เรซินชนิด Orthophthalic Unsaturated Polyster
- มีผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน
  : ASTM D790 Bending Strength ≥ 11.00 kg.f/mm.²
  : ASTM D638 Tensile Strength ≥ 6.20 kg.f/mm.²

REMARK

PILING AND FOUNDATION DESIGN,SHALL BE DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING WITH CIVIL ENGINEER.

* รายละเอียดตัวถังในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้า โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใช้งานของสินค้า

CONSULTING ENGINEER

PROJECT TITLE

OWNER ADDRESS

SIGNATURE

MODEL	SP-800
DRAWING TITLE	INSTALLATION DRAWING PLAN & SECTION
SCALE 1 : 100	SHEET No./TOTAL
DRAWING CODE	SP-800.dwg

ENGINEER			
DESIGNED			
DRAWN	S.SAHARAT	25/11/2022	
APPROVED	U. PHICHAYASAK		

PRODUCT NAME

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE : 2 Premier Place, Soi Premier 2,
Srinakarin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Tel : 02301-2100-1 Fax : 0-2301-2141

FACTORY: 454 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone,
Km 12 Kabinburi-Korat-Highway Tombon Nonggee
Umper Kabinburi 25110 Thailand
Tel : (037) 204396-406 Fax : (037) 204407

DRAWING HISTORY